


Egenskaber	Prøvningsmetode	Typisk værdi	Variationsbånd
Bulk densitet . Kg/m ³	EN 12902	1575	1525-1625
Kornlighedskoefficient - D60/D10	EN 12902	1,3	<1,5
Chloridindhold - vægt %	DS/EN 1744-1	0,012	-
Hydraulisk ledningsevne - K (m/s)	DS 415	$1,4 \times 10^{-2}$	-

Sigstørrelse - mm	2,5	2,24	2	1,8	1,6	1,4	1,25	1,12	1	0,9	0,8	0,71
Gennemfald - vægt-%	100	97	93	85	69	37	15	6	4	3	2	2

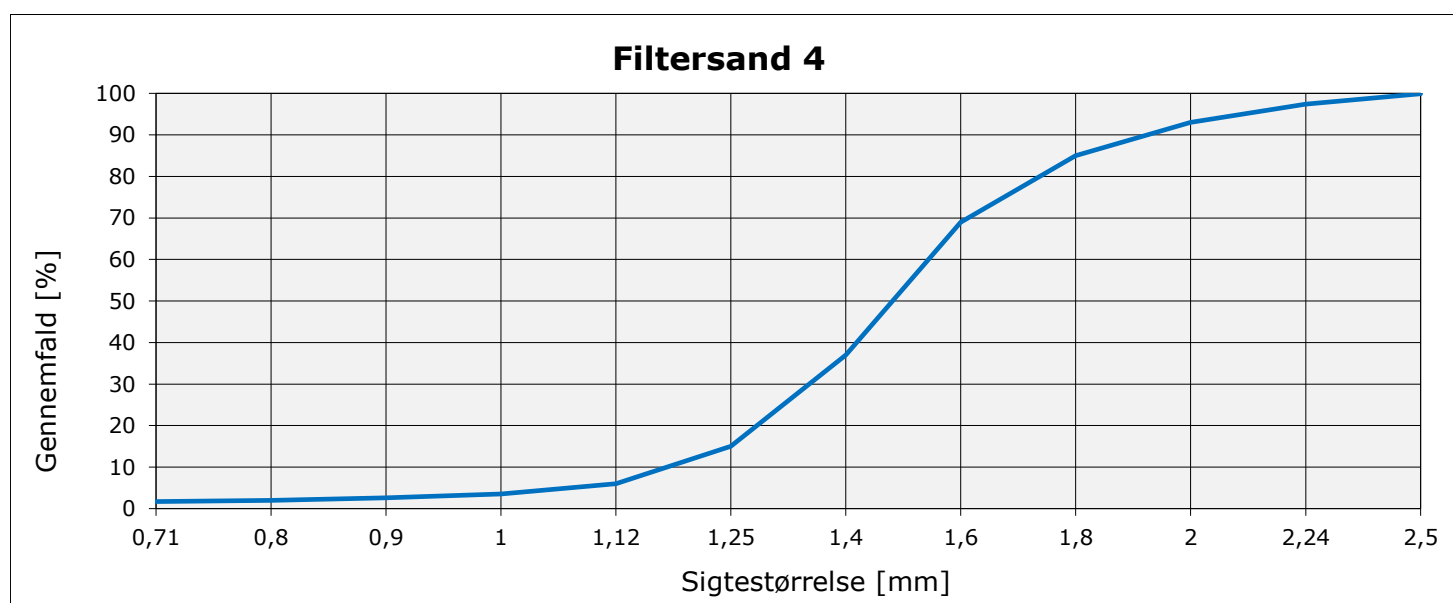

Kemisk analyse						
Type	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	K ₂ O	CaO	Na ₂ O	SiO ₂
vægt-%	0,17	0,72	0,27	0,12	0,14	98,12

Leverandørerklæring:

DANSAND A/S erklærer hermed, at ovennævnte materiale opfylder krav i overensstemmelse med EN 12904:2005

Ansvarlig:

Morten Grundvad - Afdelingschef QHSE